


Handleiding: Hoe voert u het recept voor Symbicort in Mira in met de dosering SMART?

Enmalige instelling: standaarddosering SMART invoeren in de VDO-tabel

1. Kies in het hoofdmenu **Stamgegevens – Doseringen**
Het scherm 'Doseringen: Tijdseenheid' verschijnt
2. Kies in het linkermenu **VDO tabel**
Het scherm 'Doseringen: Tabel VDO' verschijnt
3. Klik op **[Nieuw]**
Het scherm 'VDO' verschijnt

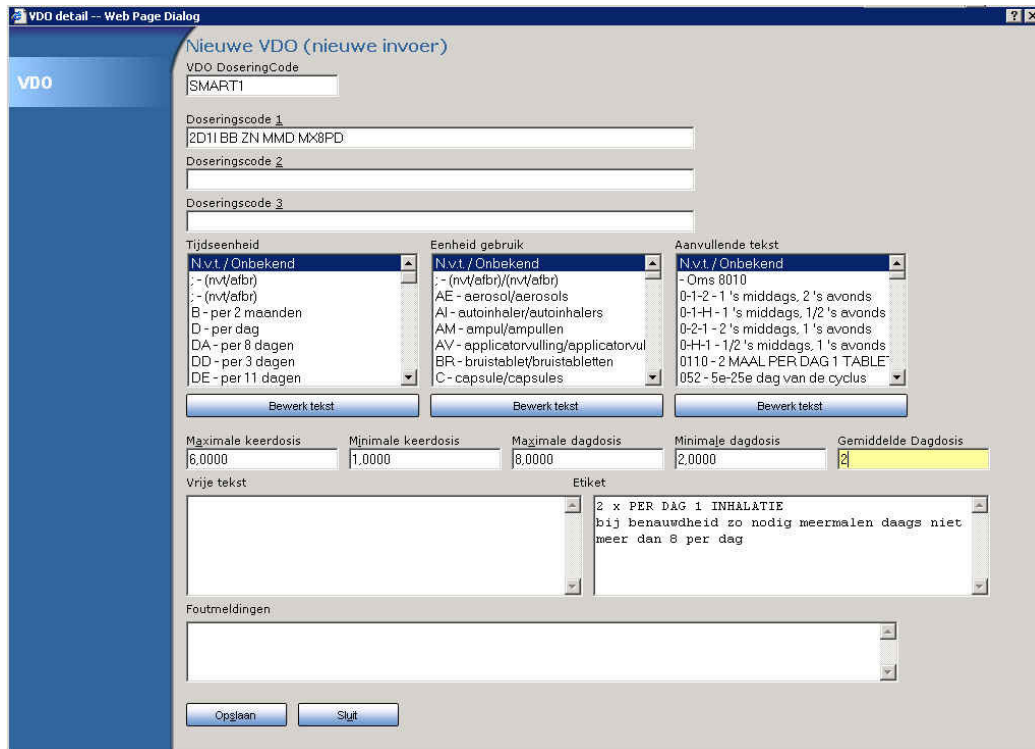


Figuur 1

4. '**VDO DoseringsCode**': vul de code SMART1 in
5. '**Doseringscode 1**': vul 2D11 BB ZN MMD MX8PD in
6. Vul in het veld '**Maximale keerdosis**': 6 in
7. Vul in het veld '**Minimale keerdosis**': 1 in
8. Vul in het veld '**Maximale dagdosis**': 8 in
9. Vul in het veld '**Minimale dagdosis**': 2 in
10. Vul in het veld '**Gemiddelde Dagdosis**': 2 in (*zie Figuur 1*)
11. Klik op **[Opslaan]**
Het scherm 'Doseringen: Tabel VDO' verschijnt
12. Klik nogmaals op **[Nieuw]**
Het scherm 'VDO' verschijnt
13. '**VDO DoseringsCode**': vul de code SMART2 in
14. '**Doseringscode 1**': vul 2D2I BB ZN MMD MX8PD in
15. Vul in het veld '**Maximale keerdosis**': 6 in
16. Vul in het veld '**Minimale keerdosis**': 2 in
17. Vul in het veld '**Maximale dagdosis**': 8 in
18. Vul in het veld '**Minimale dagdosis**': 4 in
19. Vul in het veld '**Gemiddelde Dagdosis**': 4 in
20. Klik op **[Opslaan]**
Het scherm 'Doseringen: Tabel VDO' verschijnt

Voorschrijven Symbicort Turbuhaler 200/6 met de dosering SMART

1. Selecteer een patiënt en dubbelklik op deze patiëntregel
Het scherm 'Deelcontact' verschijnt
2. Klik in het veld 'Episode' op de aanwezige episode 'ASTMA'
3. Klik op [**Rec/F3**]
Het scherm 'Receptuur' verschijnt

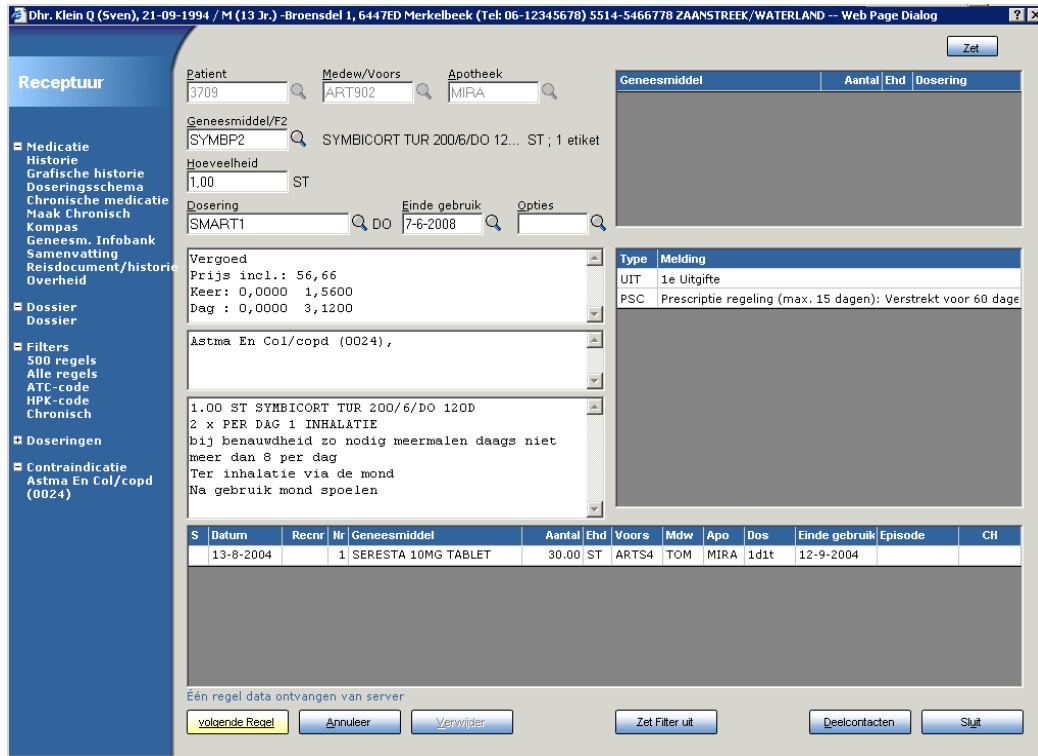

Figuur 2

4. '**Geneesmiddel/F2**': verander de standaard ingevulde ICPC-code in de memocode SYMBP2
5. Druk op <Enter>
Het scherm 'Zoek Artikel' verschijnt

Specialité instellen

6. Klik in het keuzerondje 'Afllever-niveau'
7. Klik in het aanvinkvakje 'Voorschrijfnaam overnemen' om het vinkje weg te halen
8. Klik in de kolom 'Zoekresultaat' op SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO
9. Klik op [**Selecteer**]
Het scherm 'Receptuur' verschijnt

10. Klik in het veld '**Hoeveelheid**' en vul hier 1 in
11. Druk op <Tab>
12. '**Dosering**': vul hier de doseringscode SMART1 in
13. Druk op <Tab> (zie Figuur 2)

OF

12. Klik in het veld '**Dosering**' en verander de code SMART1 in SMART2
13. Druk op <Tab>
14. Klik op [**volgende Regel**]
15. Klik op [**Deelcontacten**] om terug te keren naar het scherm 'Deelcontact'